


SYSTEM III

INBLÆSNINGSREGULERING AF ERSTATNINGSLUFT

REGULERING AF INDBLÆSNING UD FRA VOLUMENSTRØMSSIGNALER
FRA STINKSKABSREGULATORER SYSTEM 1000 OG 2000.

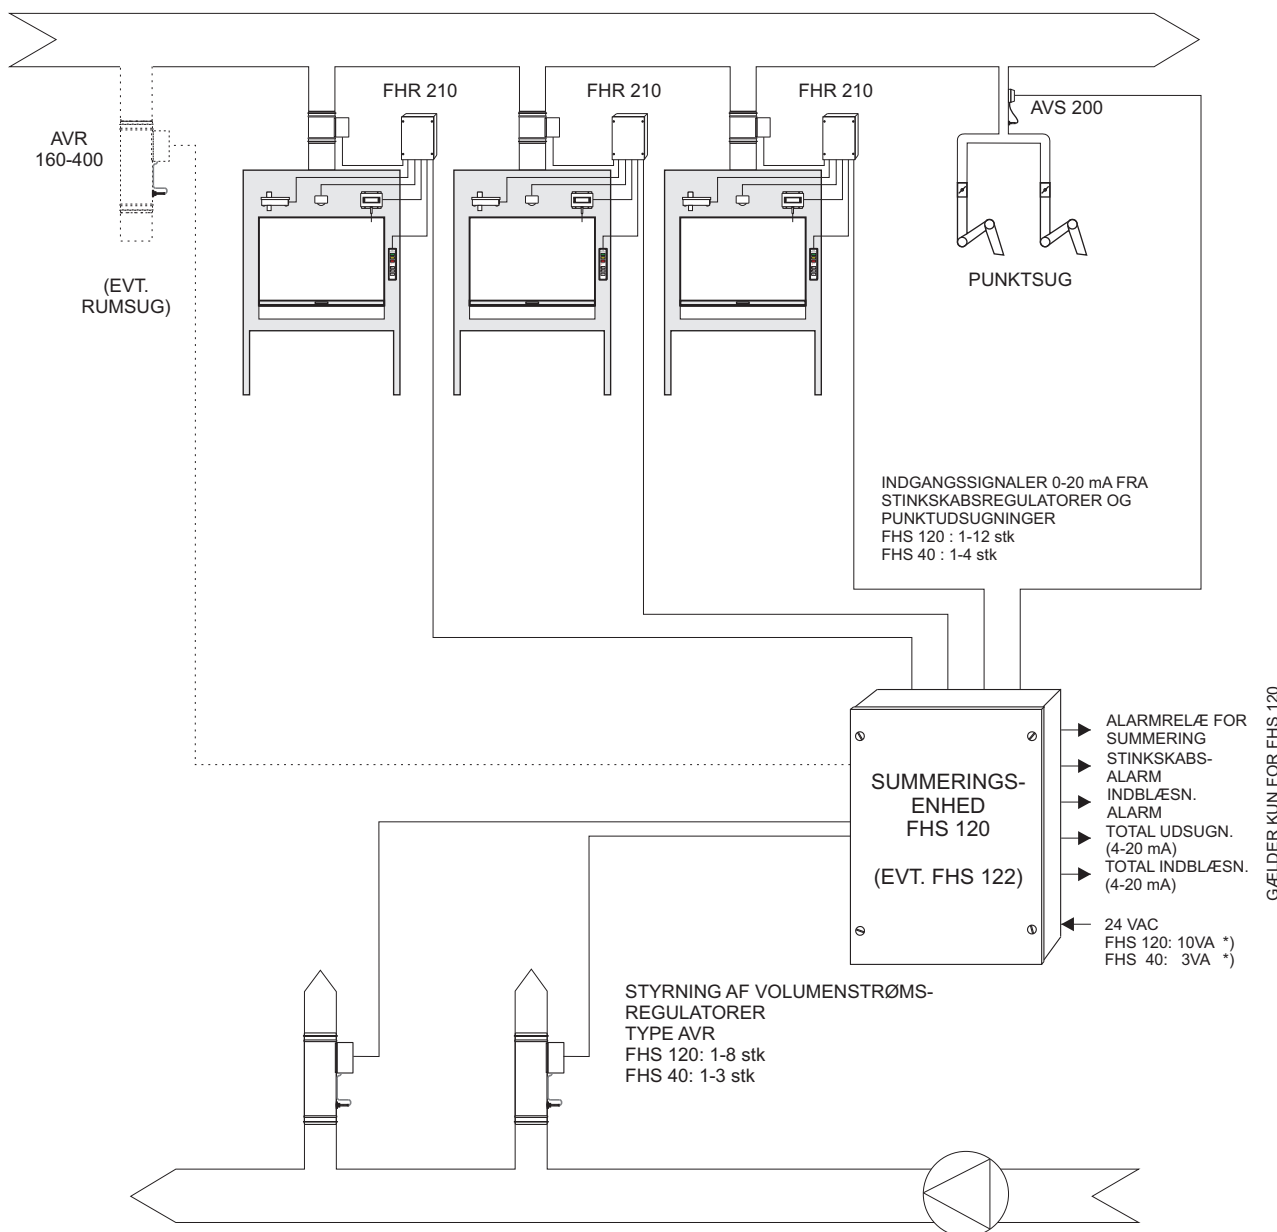

*) Ved anvendelse af FHS 120 forsynes AVR-regulatorerne fra summeringsenheden. Det samlede VA-forbrug til AVR-regulatorerne skal således tillægges VA-forbruget til FHS 120.

KOMPONENTFORTEGNELSE

Summeringsenhed FHS 120, med 12 indgange og 8 udgange.
(Alternativt: Summeringsenhed FHS 40, med 4 indgange og 3 udgange.)

Volumenregulator AVR 160 - 400.
(Leveres i dimensionerne 160, 200, 250, 315 og 400 mm.)

Alvent
Professionelle ventilationsløsninger

Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde
Tlf: 44 50 14 50 Fax: 44 50 14 51
www.alvent.dk